



소형 건조기 상세설명서


(UDS-01 SPEC)

우리엘전자 주식회사


HOME PAGE : WWW.U153.COM

설치 및 시공 결선 방법

송풍기 및 센서결선

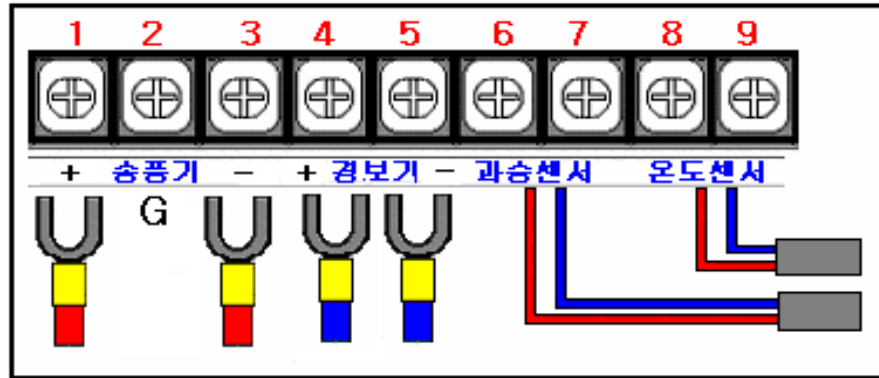

히터전원1, 히터전원2 결선

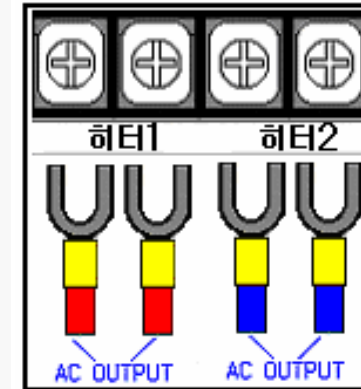

출력부 연결 (히터, 송풍기)

히터 연결 - 결선 시는 히터단자 위치가 맞는지 확인한 후 터미널 작업 후 연결하여 주십시오. (히터1, 히터2 동일)
이때 선의 사양은 용량에 맞도록 사용하여 주시고 이상이 없을 경우 다시 수동드라이버로 강하게 조여준다.
(히터의 용량은 1번과2번이 적절하게 분배되도록 결선하여 주십시오.)

송풍기 연결 - 송풍기 연결 시 조절기 출력단과 반드시 일치하여야 하며, 다른 히터를 연결 할경우 오동작 발생의 우려가 있으니
주의하여 주십시오. (송풍기의 용량은 1A 이상, 최대 6A 이하의 제품을 사용하여 주십시오.)

센서 연결

온도 센서 - 건조기에 부착되어 있는 온도 감지용 센서를 온도센서 단자에 연결하여 주십시오.
(연결 후 선이 빠지지 않도록 수동 드라이버를 사용하여 다시 강하게 조여주십시오.)

과속 센서 - 건조기에 부착되어 있는 과속 방지 센서를 과속 센서 단자에 연결하여 주십시오.
(연결 후 선이 빠지지 않도록 수동 드라이버를 사용하여 다시 강하게 조여주십시오.)

경보기 부착

경보기는 옵션 사양으로 제작할 경우 220V 제품을 구매하셔서 경보기 단자에 연결하여 주시면 됩니다.

위의 작업 시는 반드시 수동드라이버를 사용하여 강하게 조여주어야 합니다. (오동작 및 화재의 위험이 있습니다.)

소프트웨어 세부동작

설정범위

시간설정

최소 0시간 ~ 최대 99시간 까지 지정 변경 등이 가능하다.

(0시간은 OFF이며, 99시간 이상의 경우 표시 창에 “-”표시가 움직이며 계속 동작한다.

(타이머 시간 동작 완료 후 추가 10분 동안 동작한다.)

온도 설정

(-5℃~99℃) 까지 설정이 가능하며, 현재온도는 (-9℃ ~ 99℃) 표시 한다.

에러 메시지 변경함 (사용자가 쉽게 알 수 있도록 숫자로 표시하며 (명판 문구 참조)

다이알 동작

설정온도 다이알 (원하는 온도를 설정할 때 사용한다. (-5℃ ~99℃) 범위내의 온도가 설정 가능 하다.

시간설정 다이알 (히터의 동작시간을 설정할 때 사용한다. (0시간 ~ 99시간) 범위내의 시간설정이 가능 하다.

-시간설정 다이알 은 한 바퀴 24단계 의 범위가 동작한다.

송풍기 동작

송풍기 부하는 10A 릴레이 를 사용하였으며, 최소 1A 이상의 송풍기를 설치하여야 한다.(1A 이하의 경우 송풍기에러 발생의 위험이 있다.

송풍기 상태는 CT (전류감지기) 를 통하여 신호가 전달되며, 모든 히터 동작은 송풍기가 동작하는 상태에서만 가능하다.

송풍기 동작은 설정된 시간 동안(히터동작 시간) 동안 동작하며, 히터 동작이 종료된 후에도 10분간 동작 후 종료한다.

조절기 동작 원리

온도조절기 에 부착된 온도감지 센서에 의해 동작하며, 히터의 출력이 ON되려면 반드시 타이머 동작 시간이 ON 상태 이어야 하며, 송풍기의 시간동작이 종료된 경우는 어떠한 경우에도 동작하지 않는다.

타이머 동작시간 동안 온도감지 센서에 의한 온도를 확인 후 설정온도 에 도달할 때 까지 히터출력은 계속되며, 설정온도 에 도달하면 히터출력도 OFF된다. 이러한 동작을 반복하며 설정시간 동안 설정온도를 유지하여 준다.

타이머 종료 10초 전 부저 가 3회 발생하며, 히터종료 후에도 송풍기는 10분 동안 동작하여 내부의 열을 제거하여 준다.

에러 발생 등의 경우 무조건 히터출력은 차단되고 송풍기는 동작하므로 화재발생 등을 사전에 제거 하였습니다.

에러메시지 발생 및 원인

메시지 표시

송풍기 에러발생 (히터 , 송풍기 출력 차단)
(송풍기 자체문제 , 부하연결 단선 등의 경우 발생한다)



에러 메시지




계속저온 에러발생 (히터 출력 차단)
(히터 부하 측에 출력이 진행되고 있으나 2시간 동안 온도 값이 상승하지 않는 경우)



계속고온 에러발생 (히터 출력 차단)
(히터 부하 측에 출력이 진행되지 않는 상태에서 30분 동안 온도 값이 하강하지 않는 경우)




온도센서 합선발생 (히터 출력 차단)
(온도감지 센서의 쇼트현상 , 혹은 연장 시 외부에 노출되어 누전이 발생할 경우 표시된다)



온도센서 단선발생 (히터 출력 차단)
(온도감지 센서의 단선현상 , 혹은 연장 시 외부에 노출되어 누전이 발생할 경우 표시된다)



과승 센서 에러발생 (히터 출력 차단)
(과승 온도 센서 설치 과승 센서 부위의 온도가 설정 과승 값을 초과한 경우 표시된다.)
(과승 센서 연장 등의 경우 합선 , 외부에 노출되어 누전이 발생하는 경우 표시된다.)
에러를 (부저음) 해제 하고자 할 경우 히터시간을 0 으로 설정하면 부 저음 동작하지 않는다.




(UDS-01 SPEC)

구분	항목		사양/SPECIFICATIONS
전 원 부	정격입력 전압		85 VAC ~ 265 VAC (Universal Voltage)
	출력 전압		85 VAC ~ 265 VAC (Universal Voltage)
	구동방식		전자식 / 접점 부 (Relay)
	최대출력		히터 *8kw , 송풍기 1.3 kw
	부 하	회로 수	히터전용 2회로(4kw*2EA), 송풍기 전용 1회로, 경보기 전용 1회로
		최대용량	히터1 * 18A , 히터2 * 18A 이내 (저항성 부하)
		출력전압	85 VAC ~ 265 VAC (Universal Voltage)
정밀도	온도 정밀도		± 1℃ ; 30초당 1℃변화 조건 (Delay Option 20초)
동 작	전원투입 표시		표시 부 디스플레이 , 램프동작
	출력표시		출력 부 램프 표시
	온도범위		-5 ℃ ~ 99 ℃ 범위 내 선택 가능
	출력지연(선택)		20 초
기 능	안 전 장 치	온도감지 센서	단선 , 합선 발생시 에러발생 , 출력차단 - 경고음과 함께 메시지 표시 (자동복귀)
		과승 방지센서	과승 온도를 초과 할 경우 발생 (수동복귀)
		휴즈용 저항	10 OHM 휴즈 저항 (조절기 내부의 회로 보호용)
센 서	종 류		NTC (Negative Temperature Coeffcicent) / 5000 ohm , Beta constant = 4000k
	수 량		Sensor#1 : 온도감지용 , Sensor#2 : 과열점검용(option)
기 타	외부 케이스		분체 도장(STEEL)
	치 수		250(W) * 190(H) * 70(D)

전기 결선도

MARK	REVISION	DATE	SIGN
△			

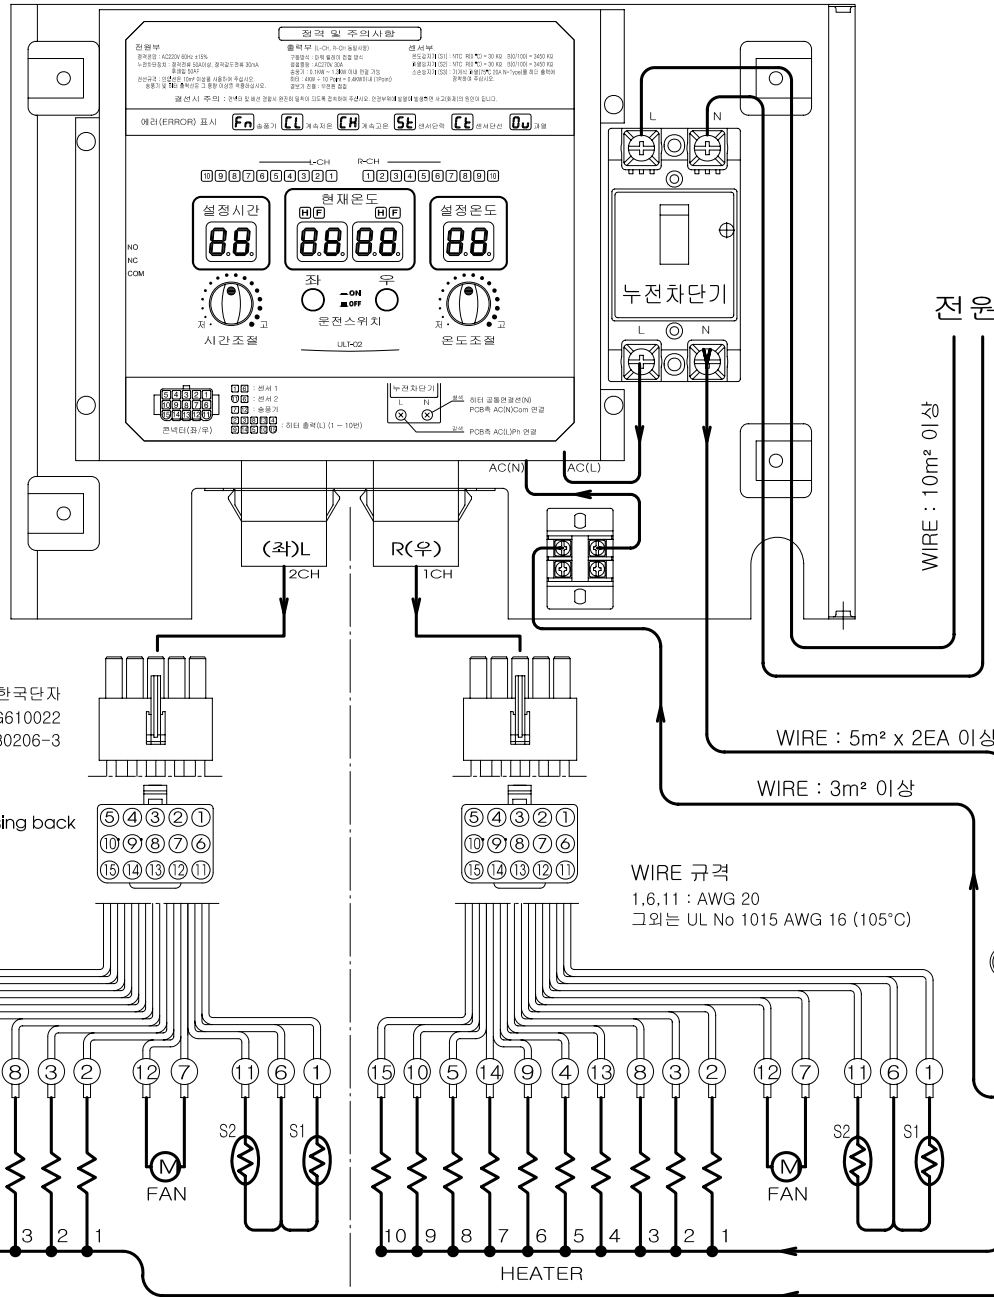

전원부

정격전압 : AC220V 60Hz ±15%

누전차단장치 : 정격전류 50A이상, 정격감도전류 30mA
후레임 50AF

전선규격 : 인입선은 10m² 이상을 사용하여 주십시오.

송풍기 및 히터 출력선은 그 용량 이상을 적용하십시오.

출력부 (L-CH, R-CH 동일사양)

구동방식 : 파워 릴레이 점점 방식

점점용량 : AC270V 30A

송풍기 : 0.1KW ~ 1.3KW 이내 연결 가능

히터 : 4KW ÷ 10 Point = 0.4KW 이내 (1 Point)

경보기 전용 : 무전원 점점

센서부

온도감지기(S1) : 1차 온도제어

NTC R (0 °C) = 30 KΩ B (0/100) = 3450 KΩ

과열방지기(S2) : 2차 과열제어

NTC R (0 °C) = 30 KΩ B (0/100) = 3450 KΩ

소손방지기(S3) : 3차, 4차 과열 소손방지

기계식 과열(75°C 20A N-Type) 소손 방지기를 히터 출력에 직렬로 연결한다.
그리고 컨트롤러의 전원공급을 소손방지기를 통하여 공급한다.


*.설명 : 만약의 경우 컨트롤러가 고장이 발생하여 과열이 발생시 3차로 소손방지기가 차단이 되어 가열히터를 차단하고, 4차로 컨트롤러의 파워릴레이 구동전원을 차단하도록 전기회로를 구성한 것입니다.

결선시 주의

컨택터 및 배선 결함시 완전히 밀착이 되도록 접속하여 주십시오.

연결부위에 발열이 발생하면 사고(화재)의 원인이 됩니다.

파워릴레이구동부





한국단자

Housing : MG610022

Terminal : ST 730206-3

housing back

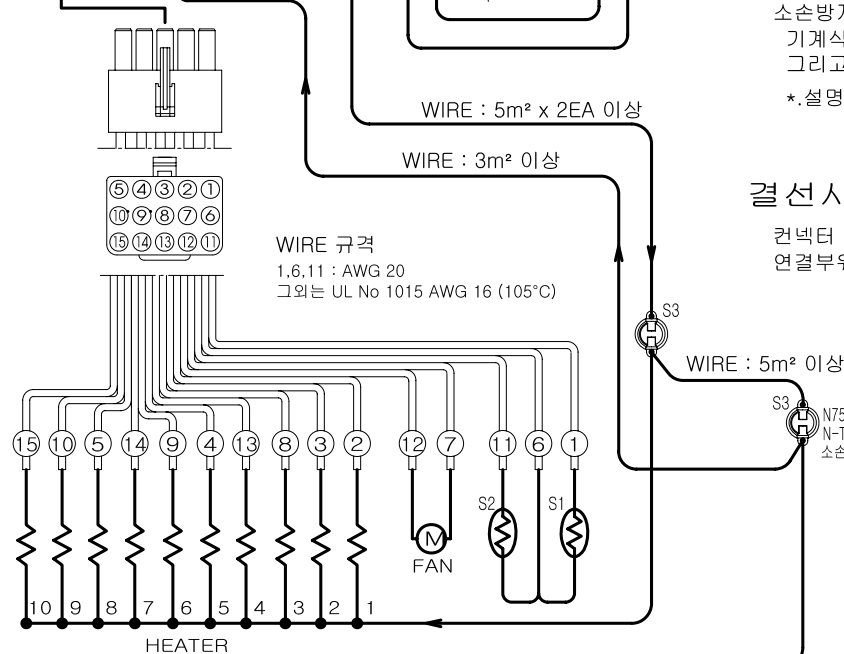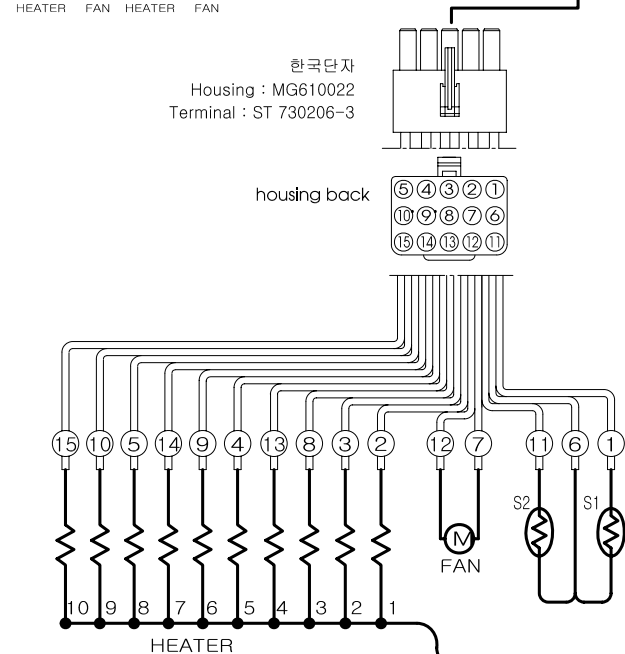

1	결 선 도								
NO.	DESCRIPTION				MAT'L	Q'TY	MODEL	REMARKS	
ITEM CONTROLLER					SCALE	TITLE			
DRAWN					DESIGNED		CHECKED	APPROVED	1 : 1
S.C.LEE					DATE		DRAWING NO. LA-ULT02_결선도		
					2008.01.07		CODE NO.		

UNIK PRODUCTS CO., LTD.